Приложение 9

Сведения о цифросвязанных параметрах электрического режима по данным контрольных замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения СЭС за характерные часы контрольного замера 17 декабря 2025 года

| Диспетчерское наименование подстанции | Диспетчерское наименование (авто-)трансформатора, линии электропередачи, трансформатора напряжения, средства компенсации реактивной мощности | Тип (авто-) трансформатора. При наличии расщепления обмоток | Сторона (авто-) трансформатора. Устройство регулирования | Номинальное напряжение сети, кВ | 0:00 Часов | | | 1:00 Часов | | | 2:00 Часов | | | 3:00 Часов | | | 4:00 Часов | | | 5:00 Часов | | | 6:00 Часов | | | 7:00 Часов | | | 8:00 Часов | | | 9:00 Часов | | | 10:00 Часов | | | 11:00 Часов | | | 12:00 Часов | | | 13:00 Часов | | | 14:00 Часов | | | 15:00 Часов | | | 16:00 Часов | | | 17:00 Часов | | | 18:00 Часов | | | 19:00 Часов | | | 20:00 Часов | | | 21:00 Часов | | | 22:00 Часов | | | 23:00 Часов | | |
|---|---|---

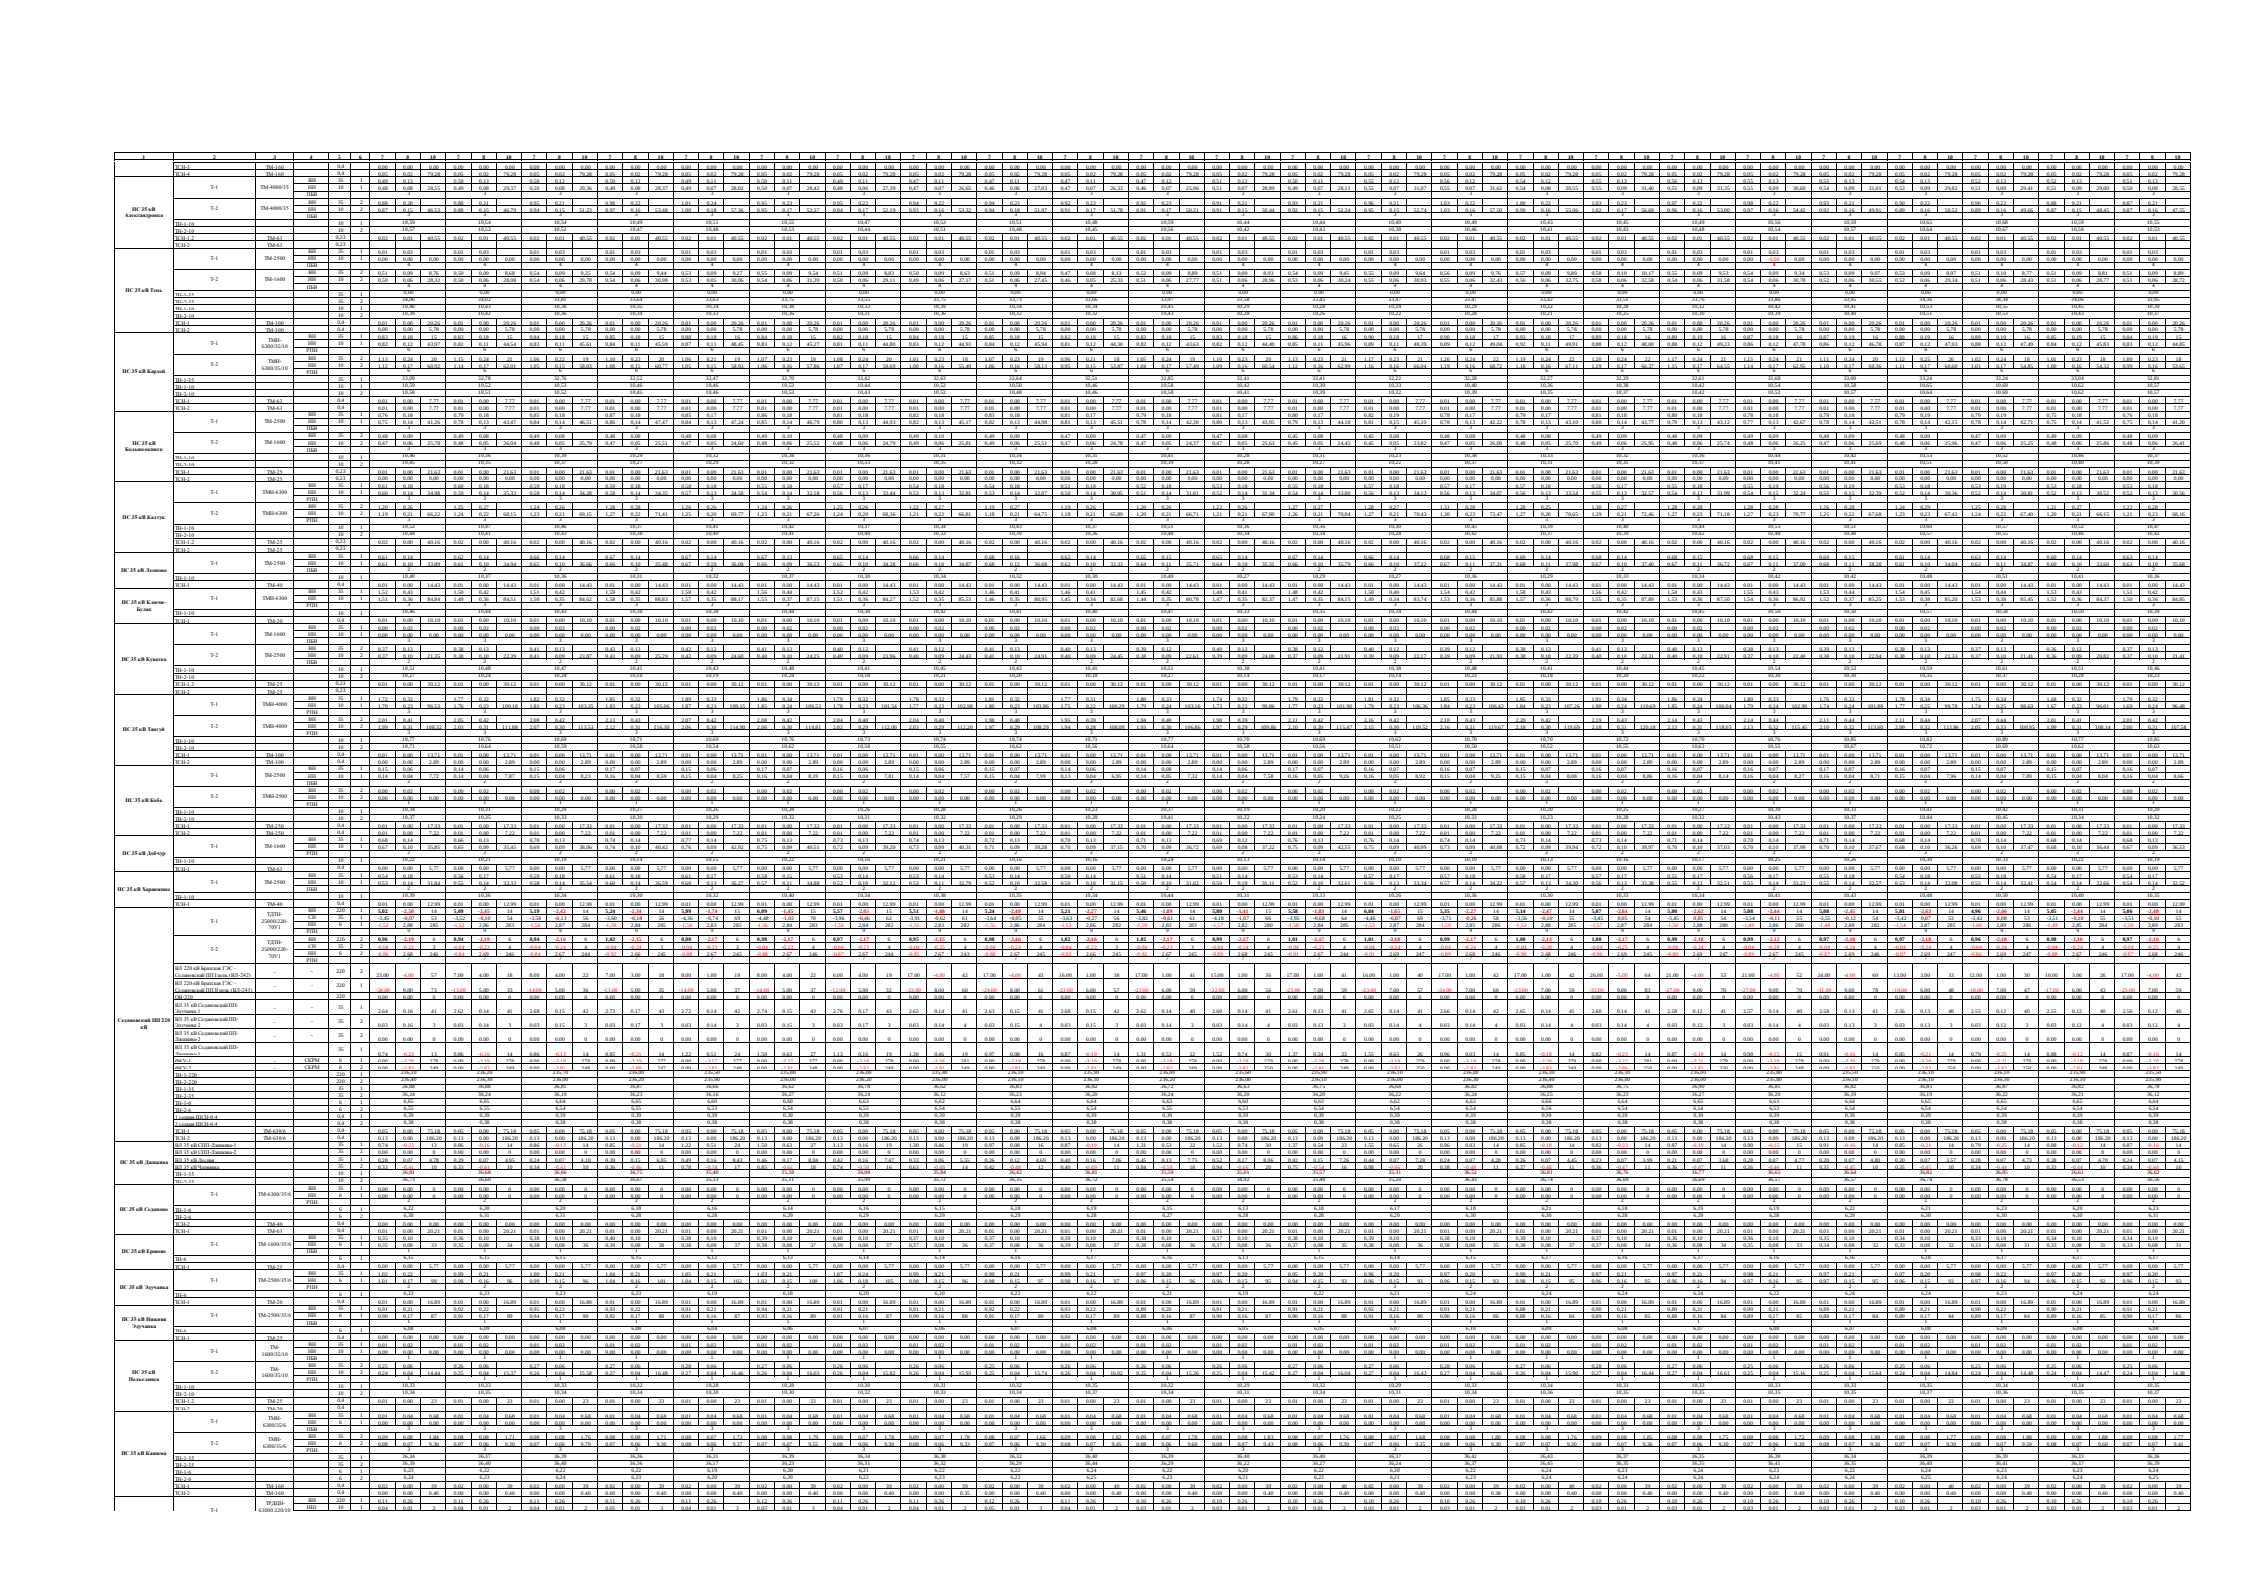

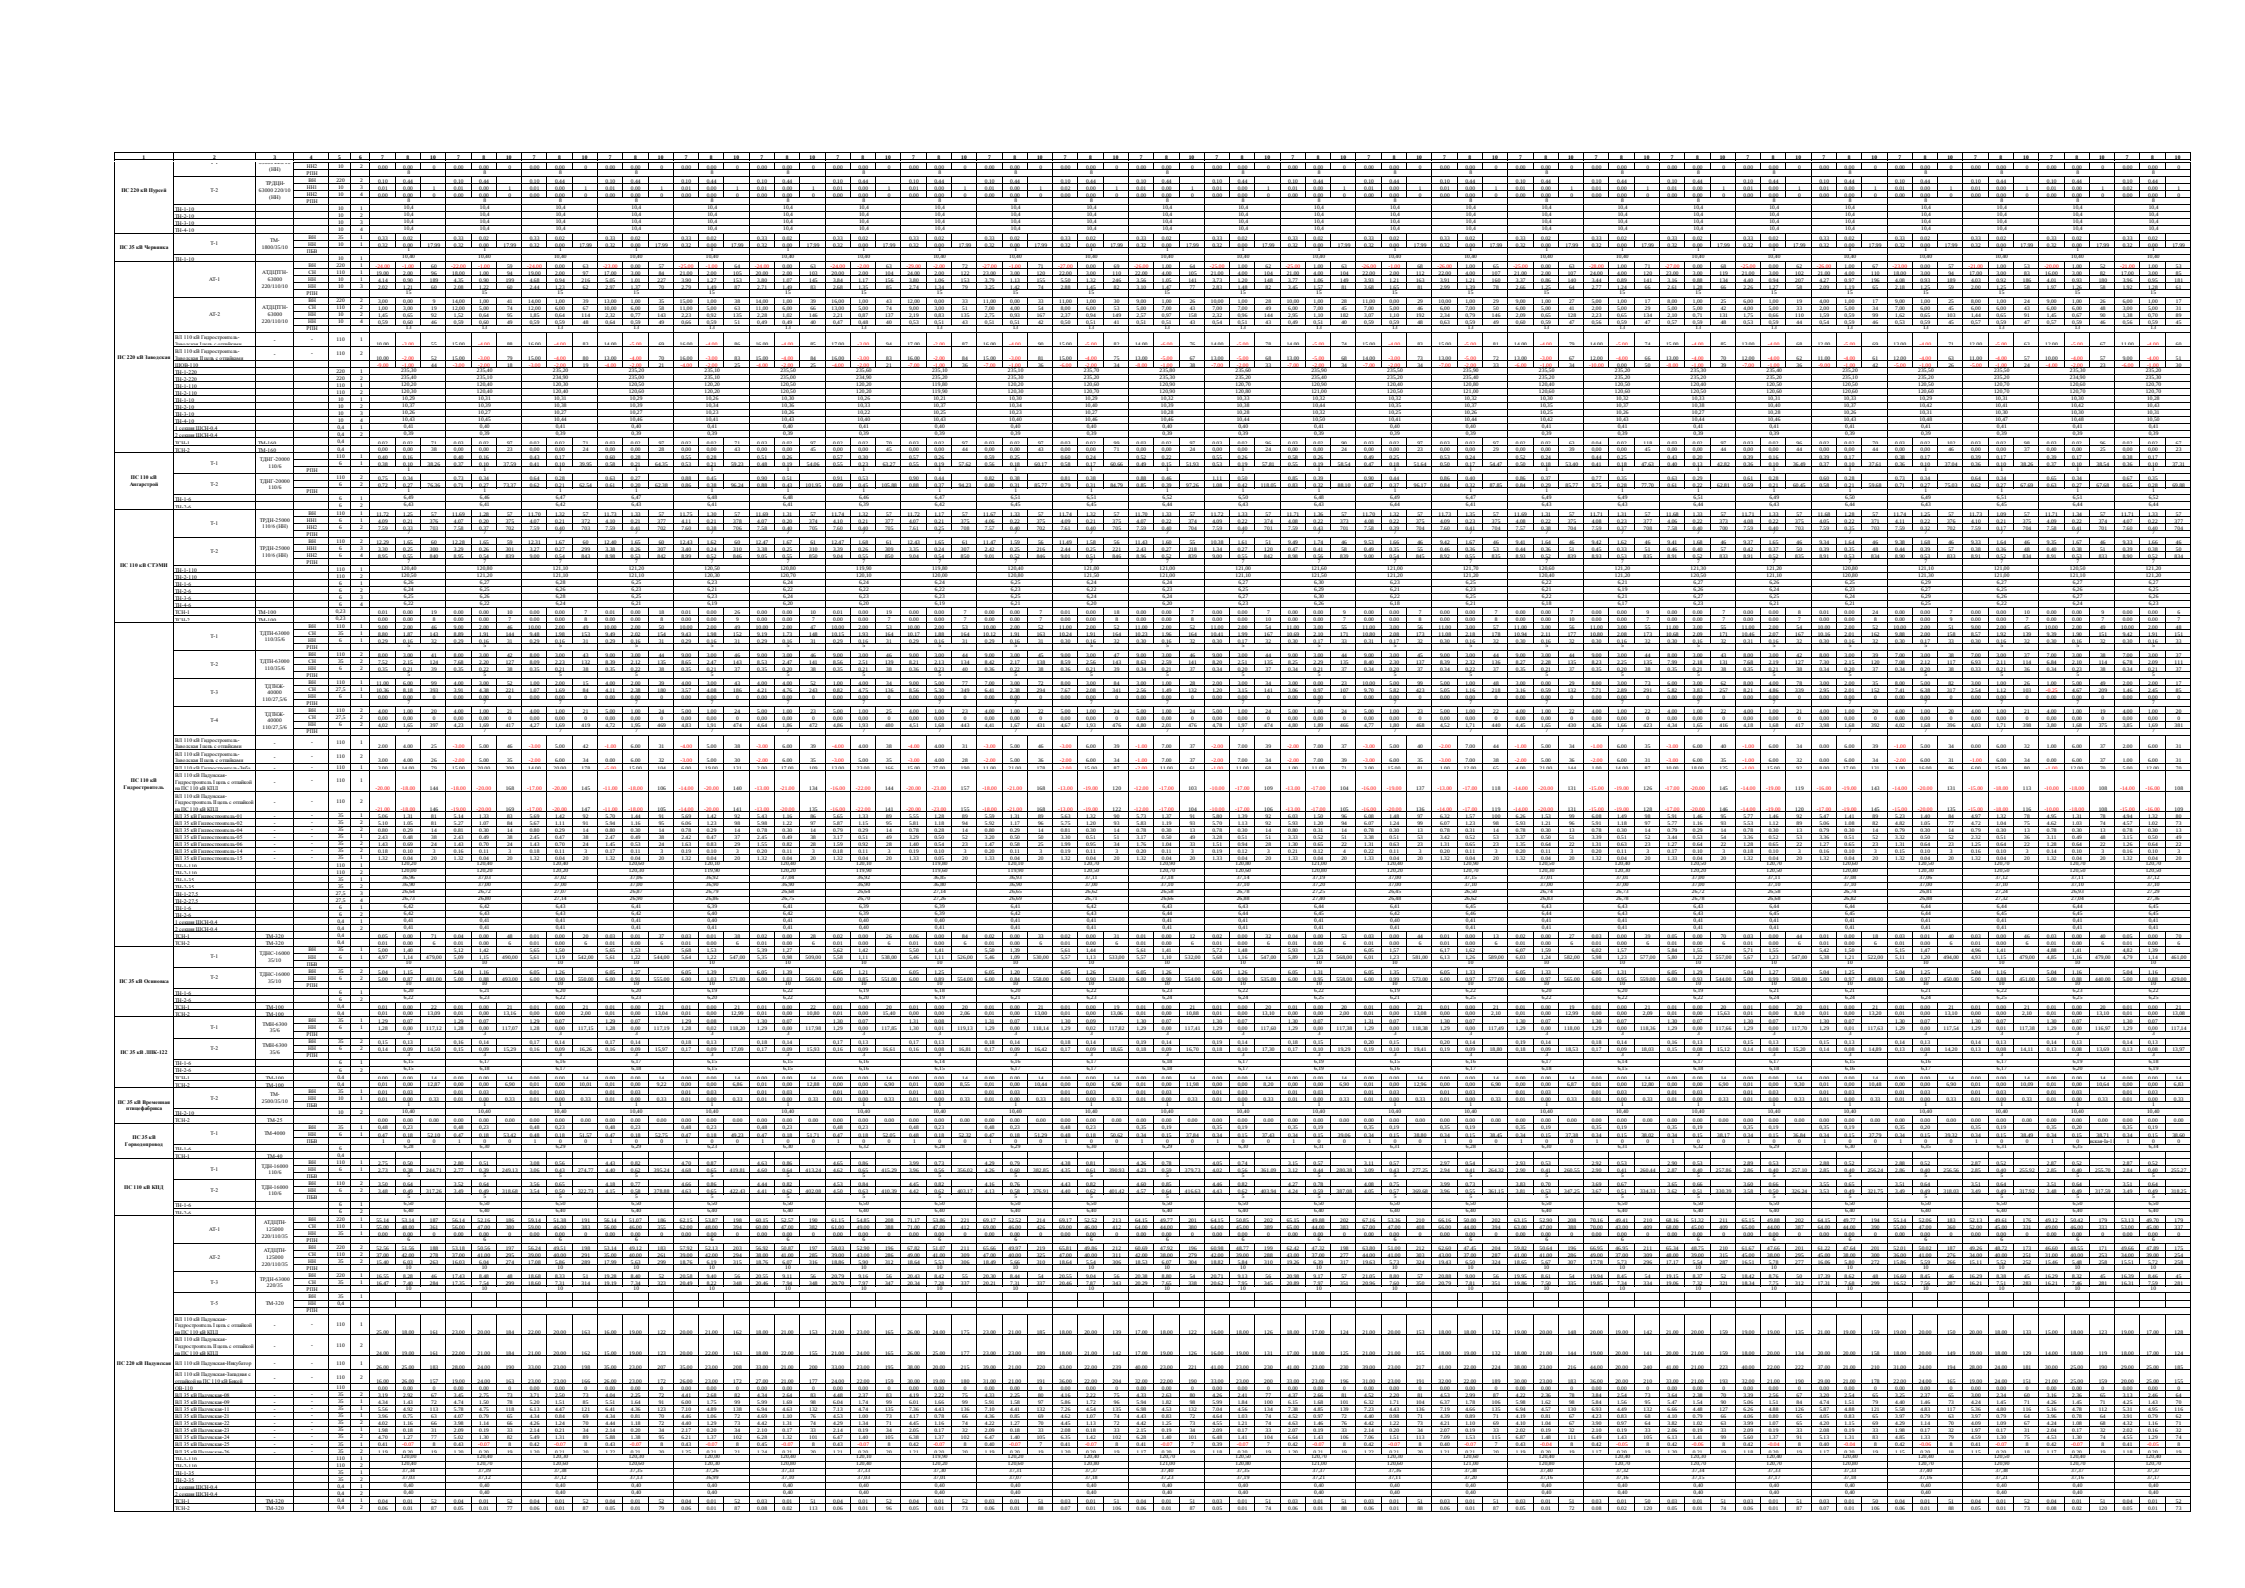

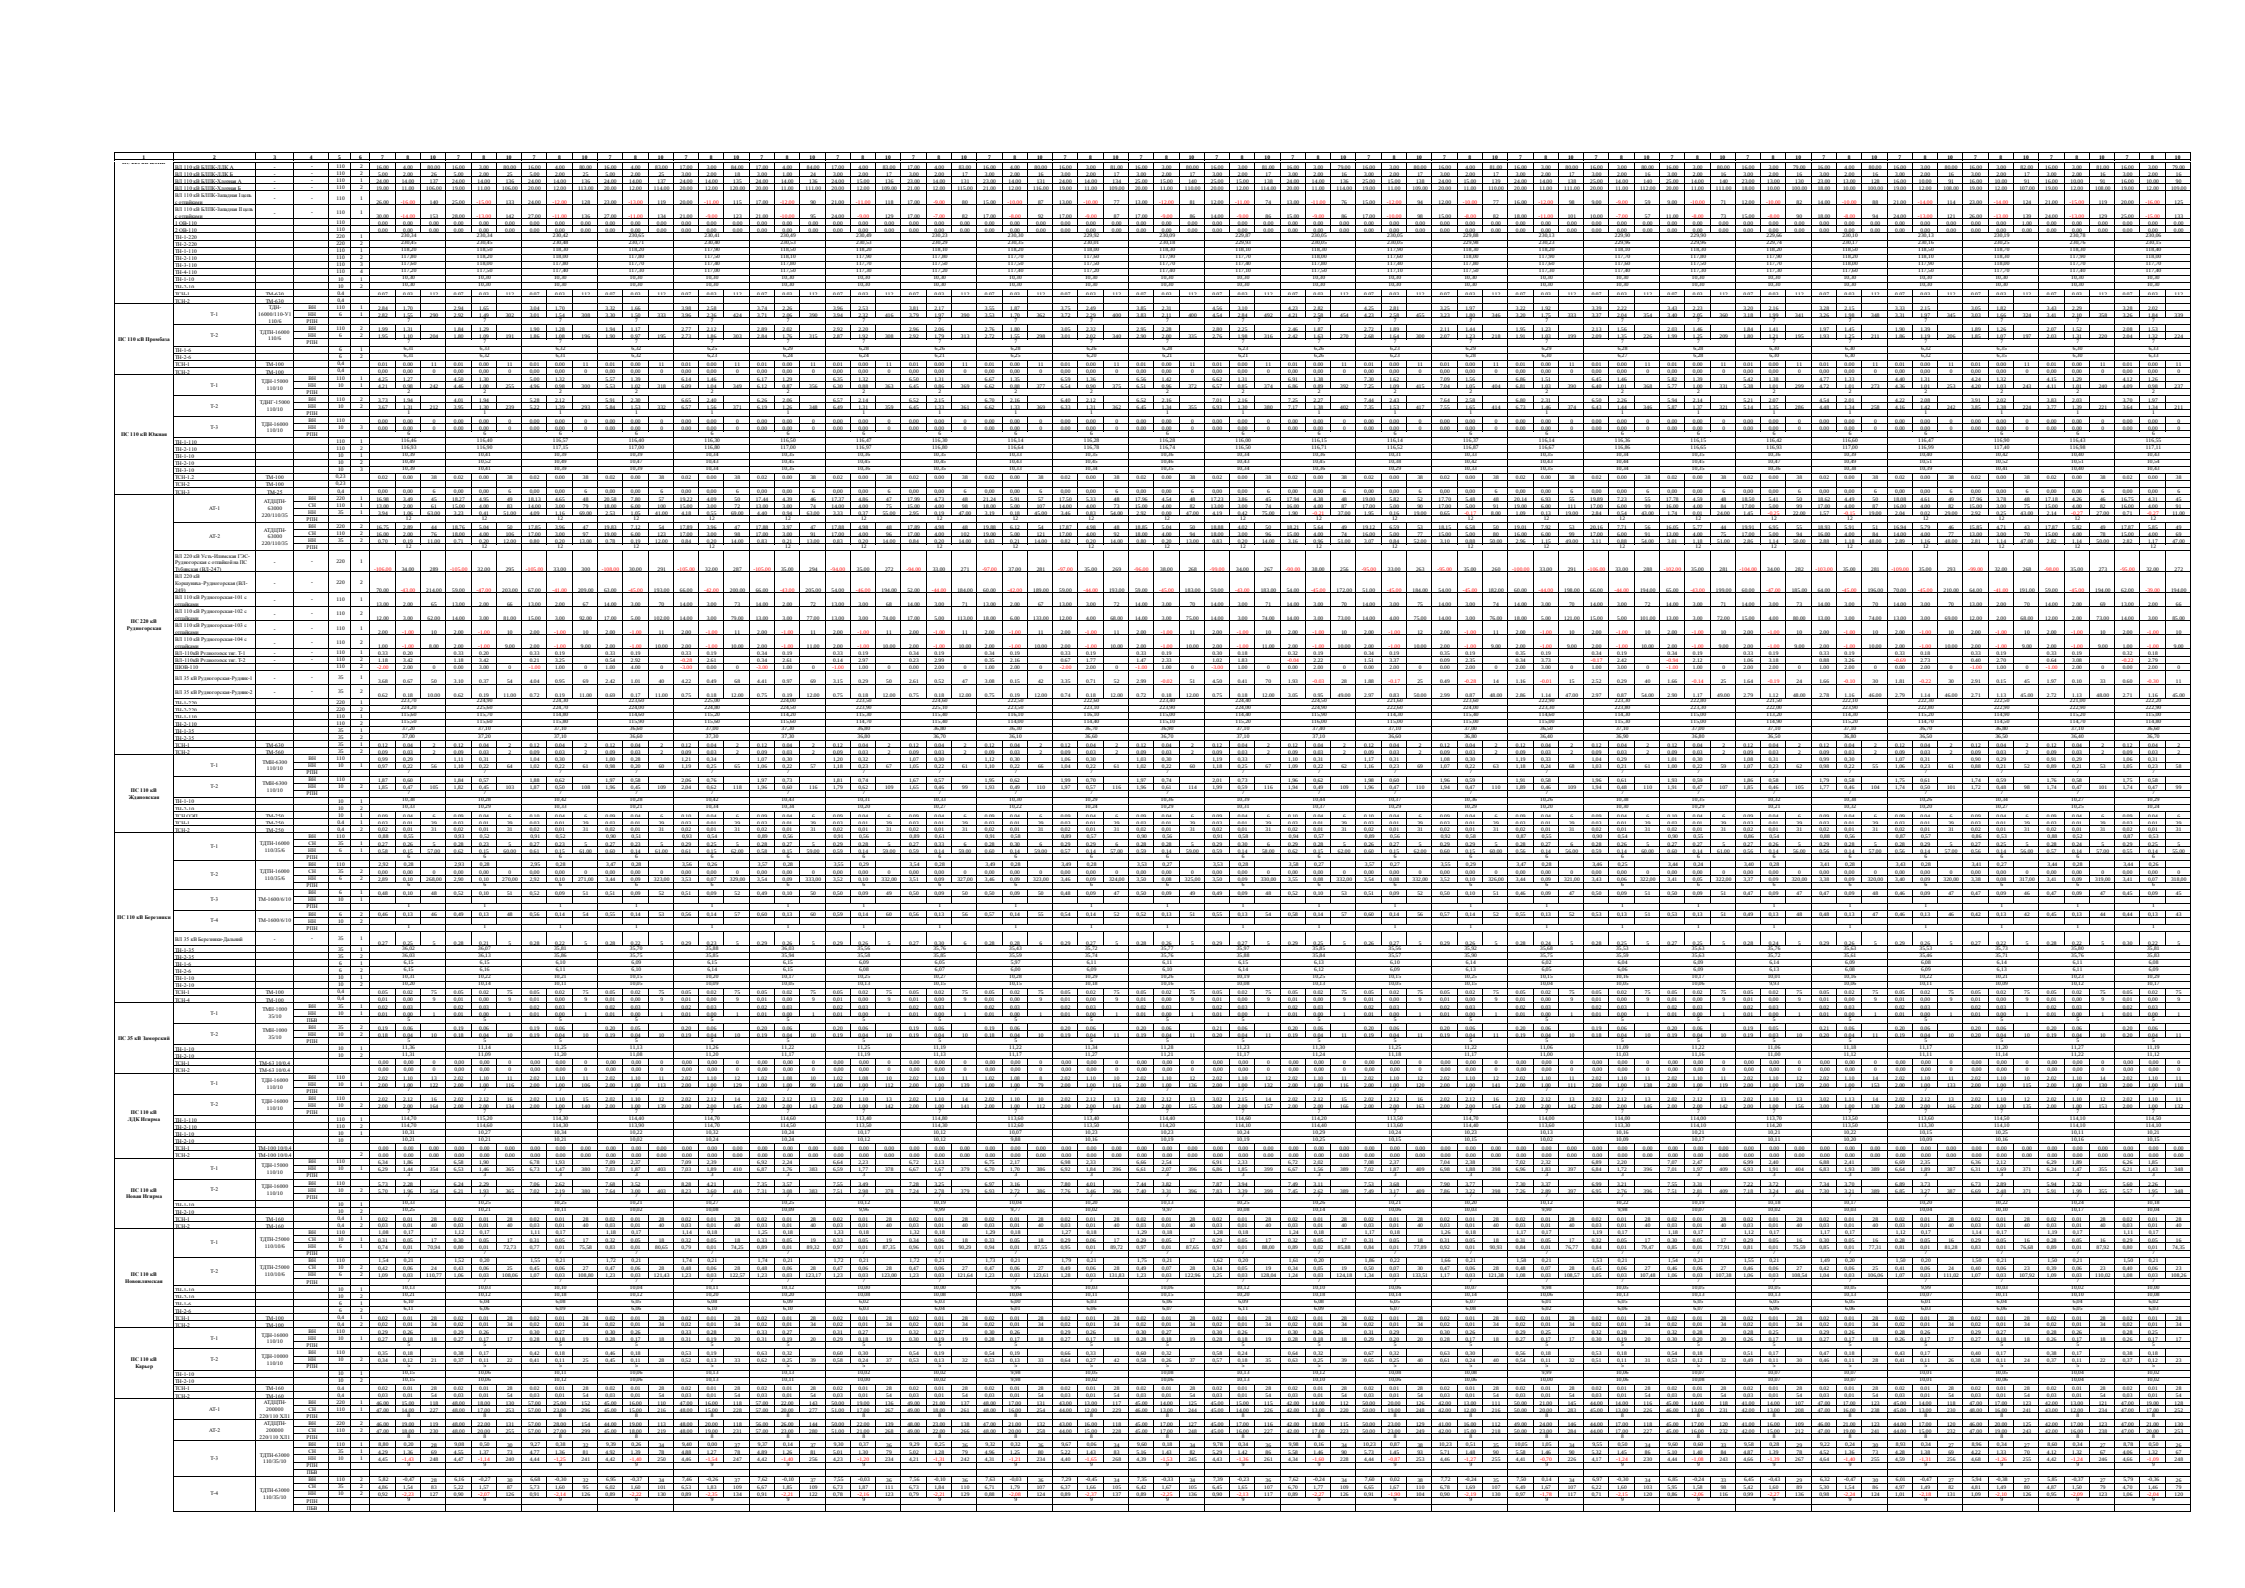

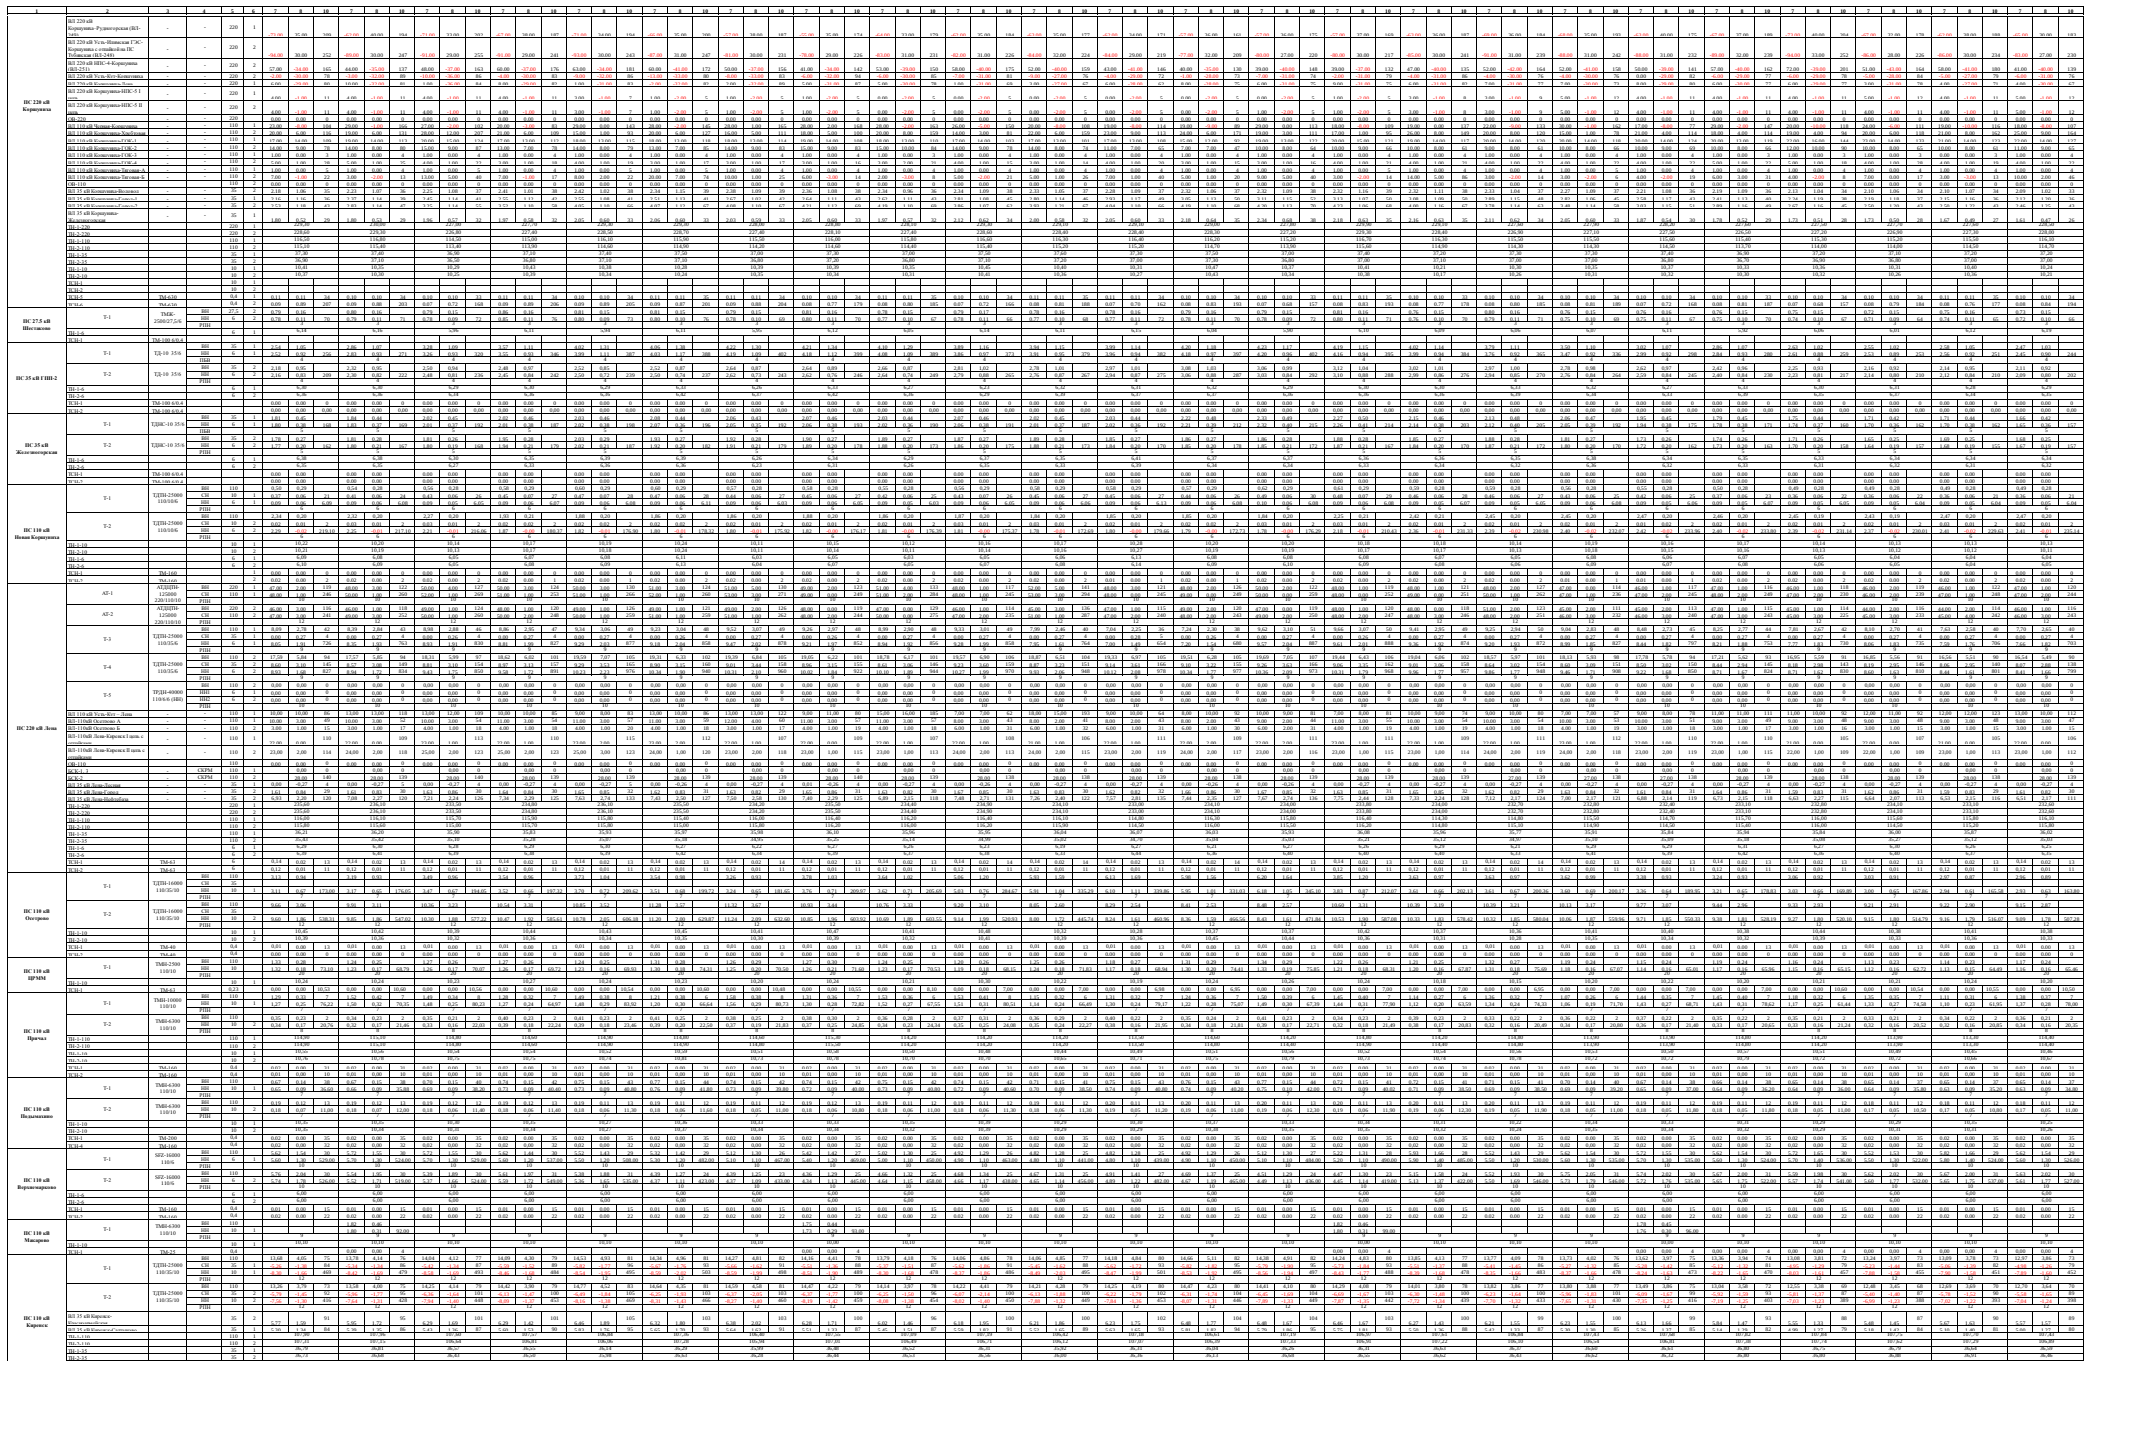

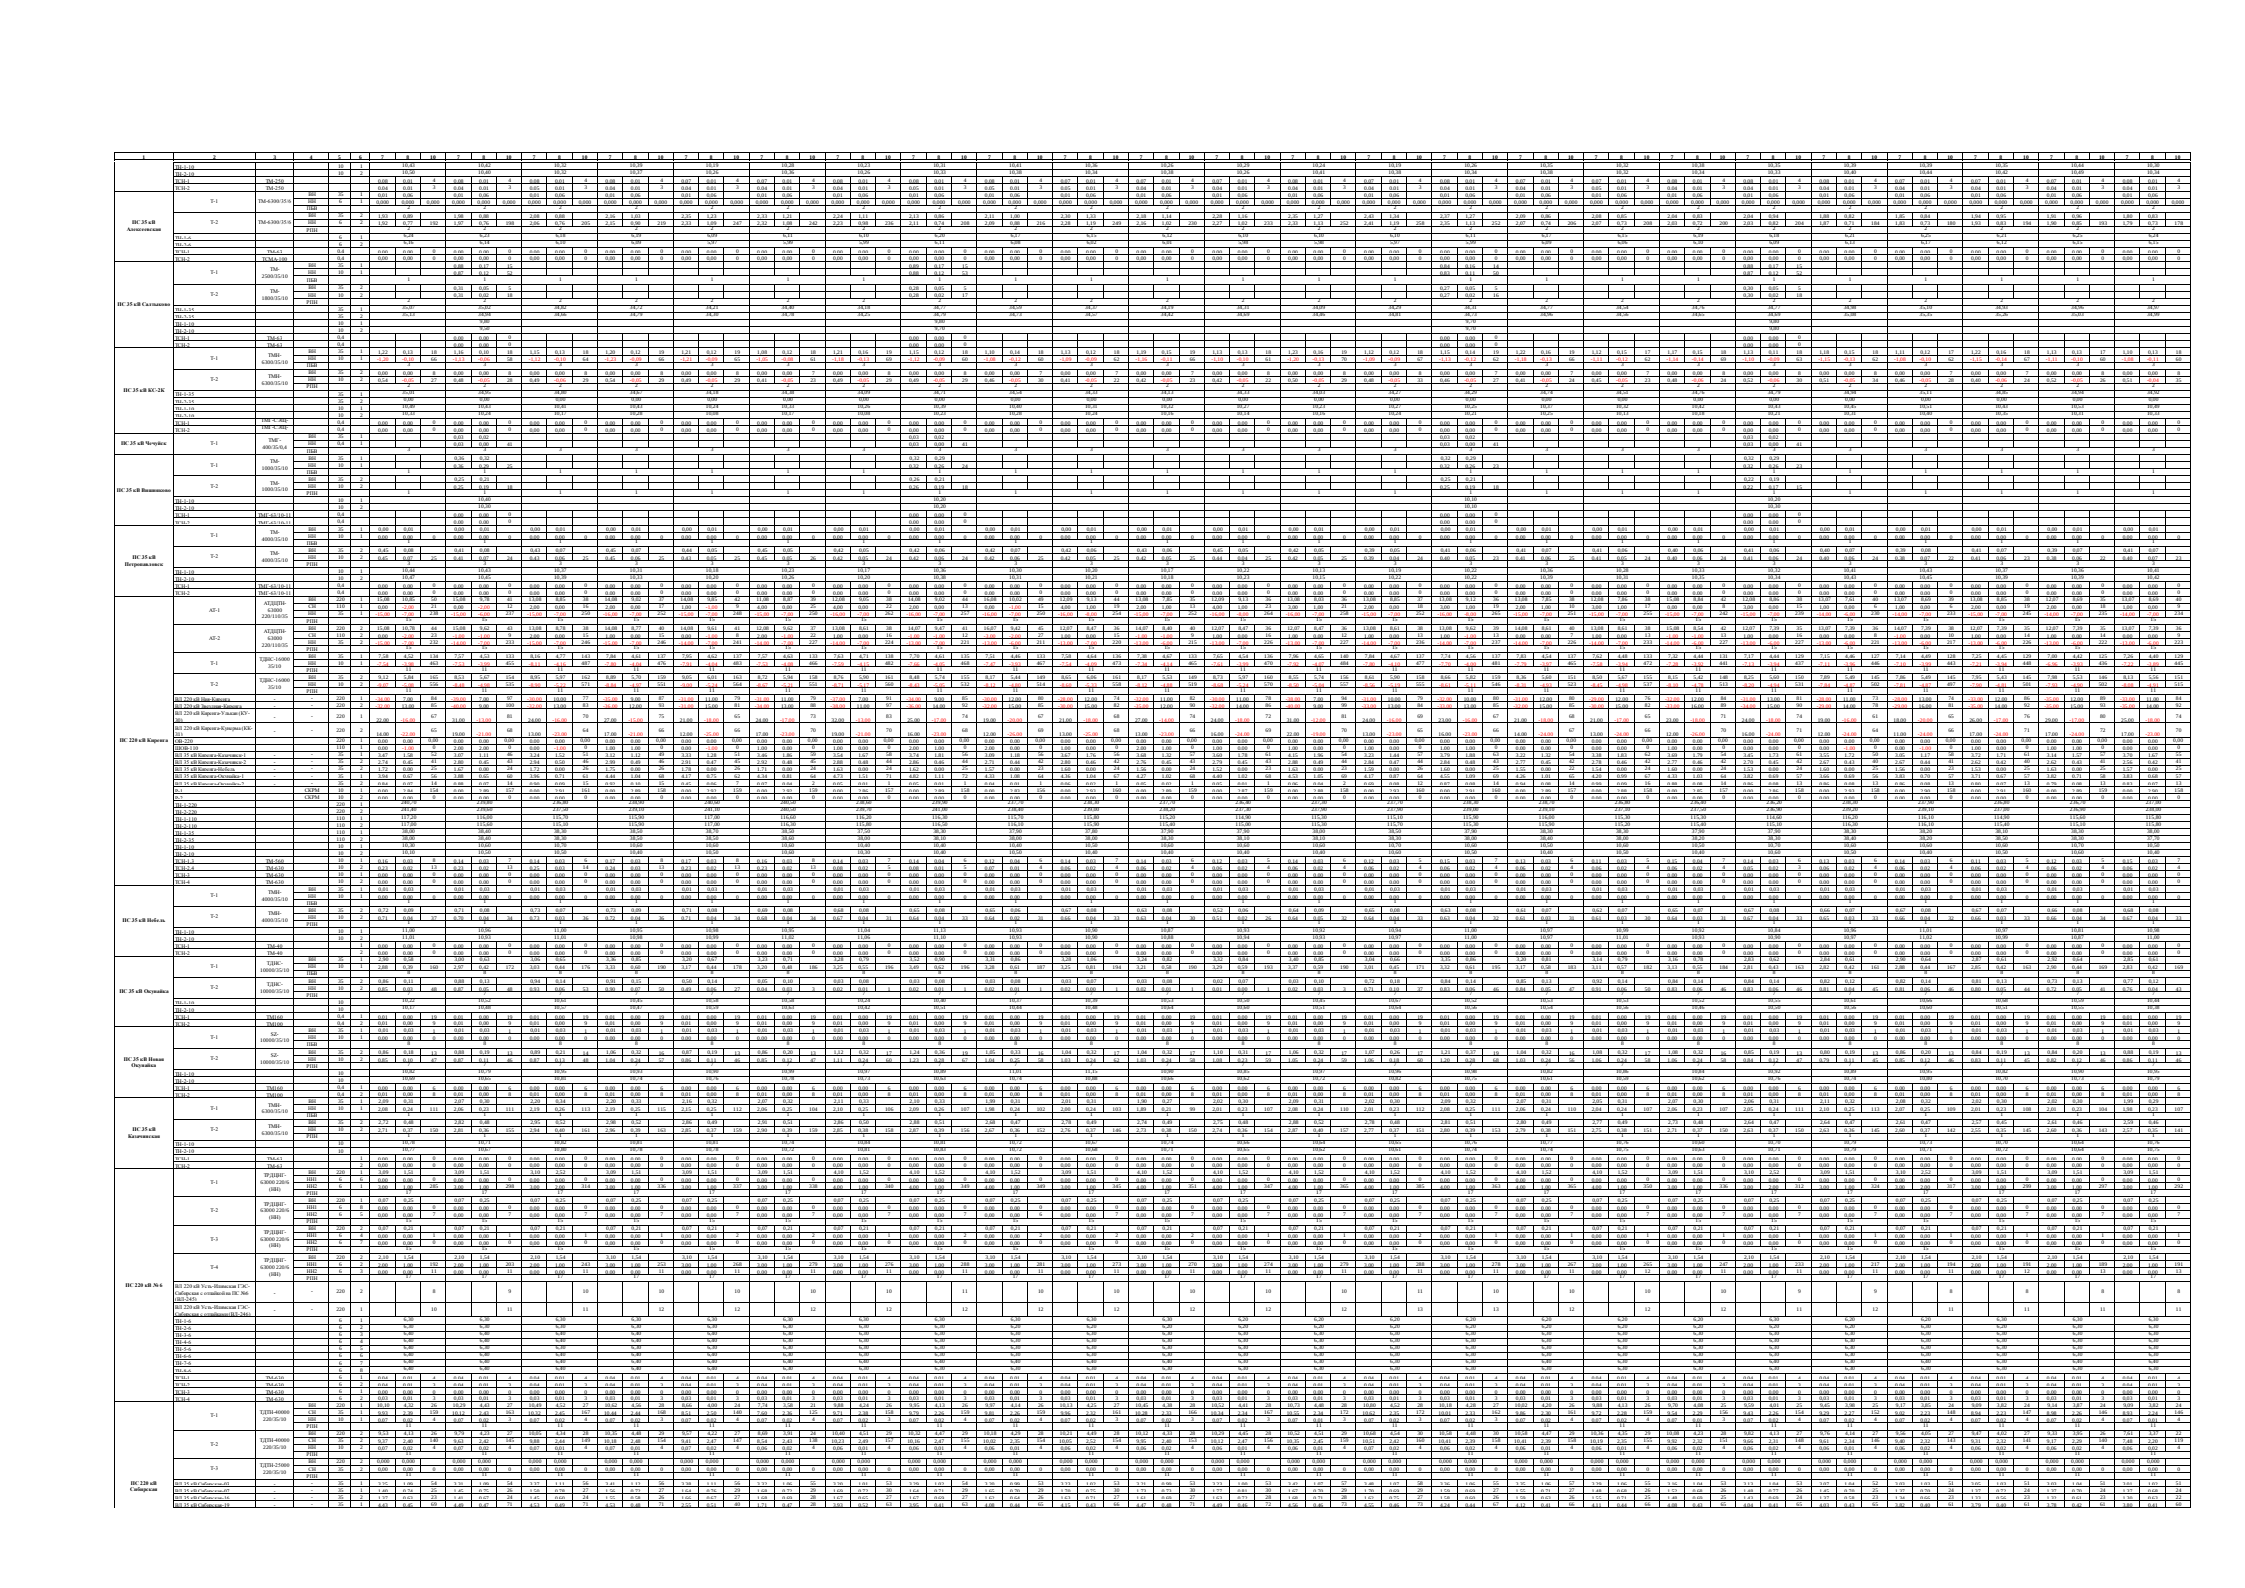

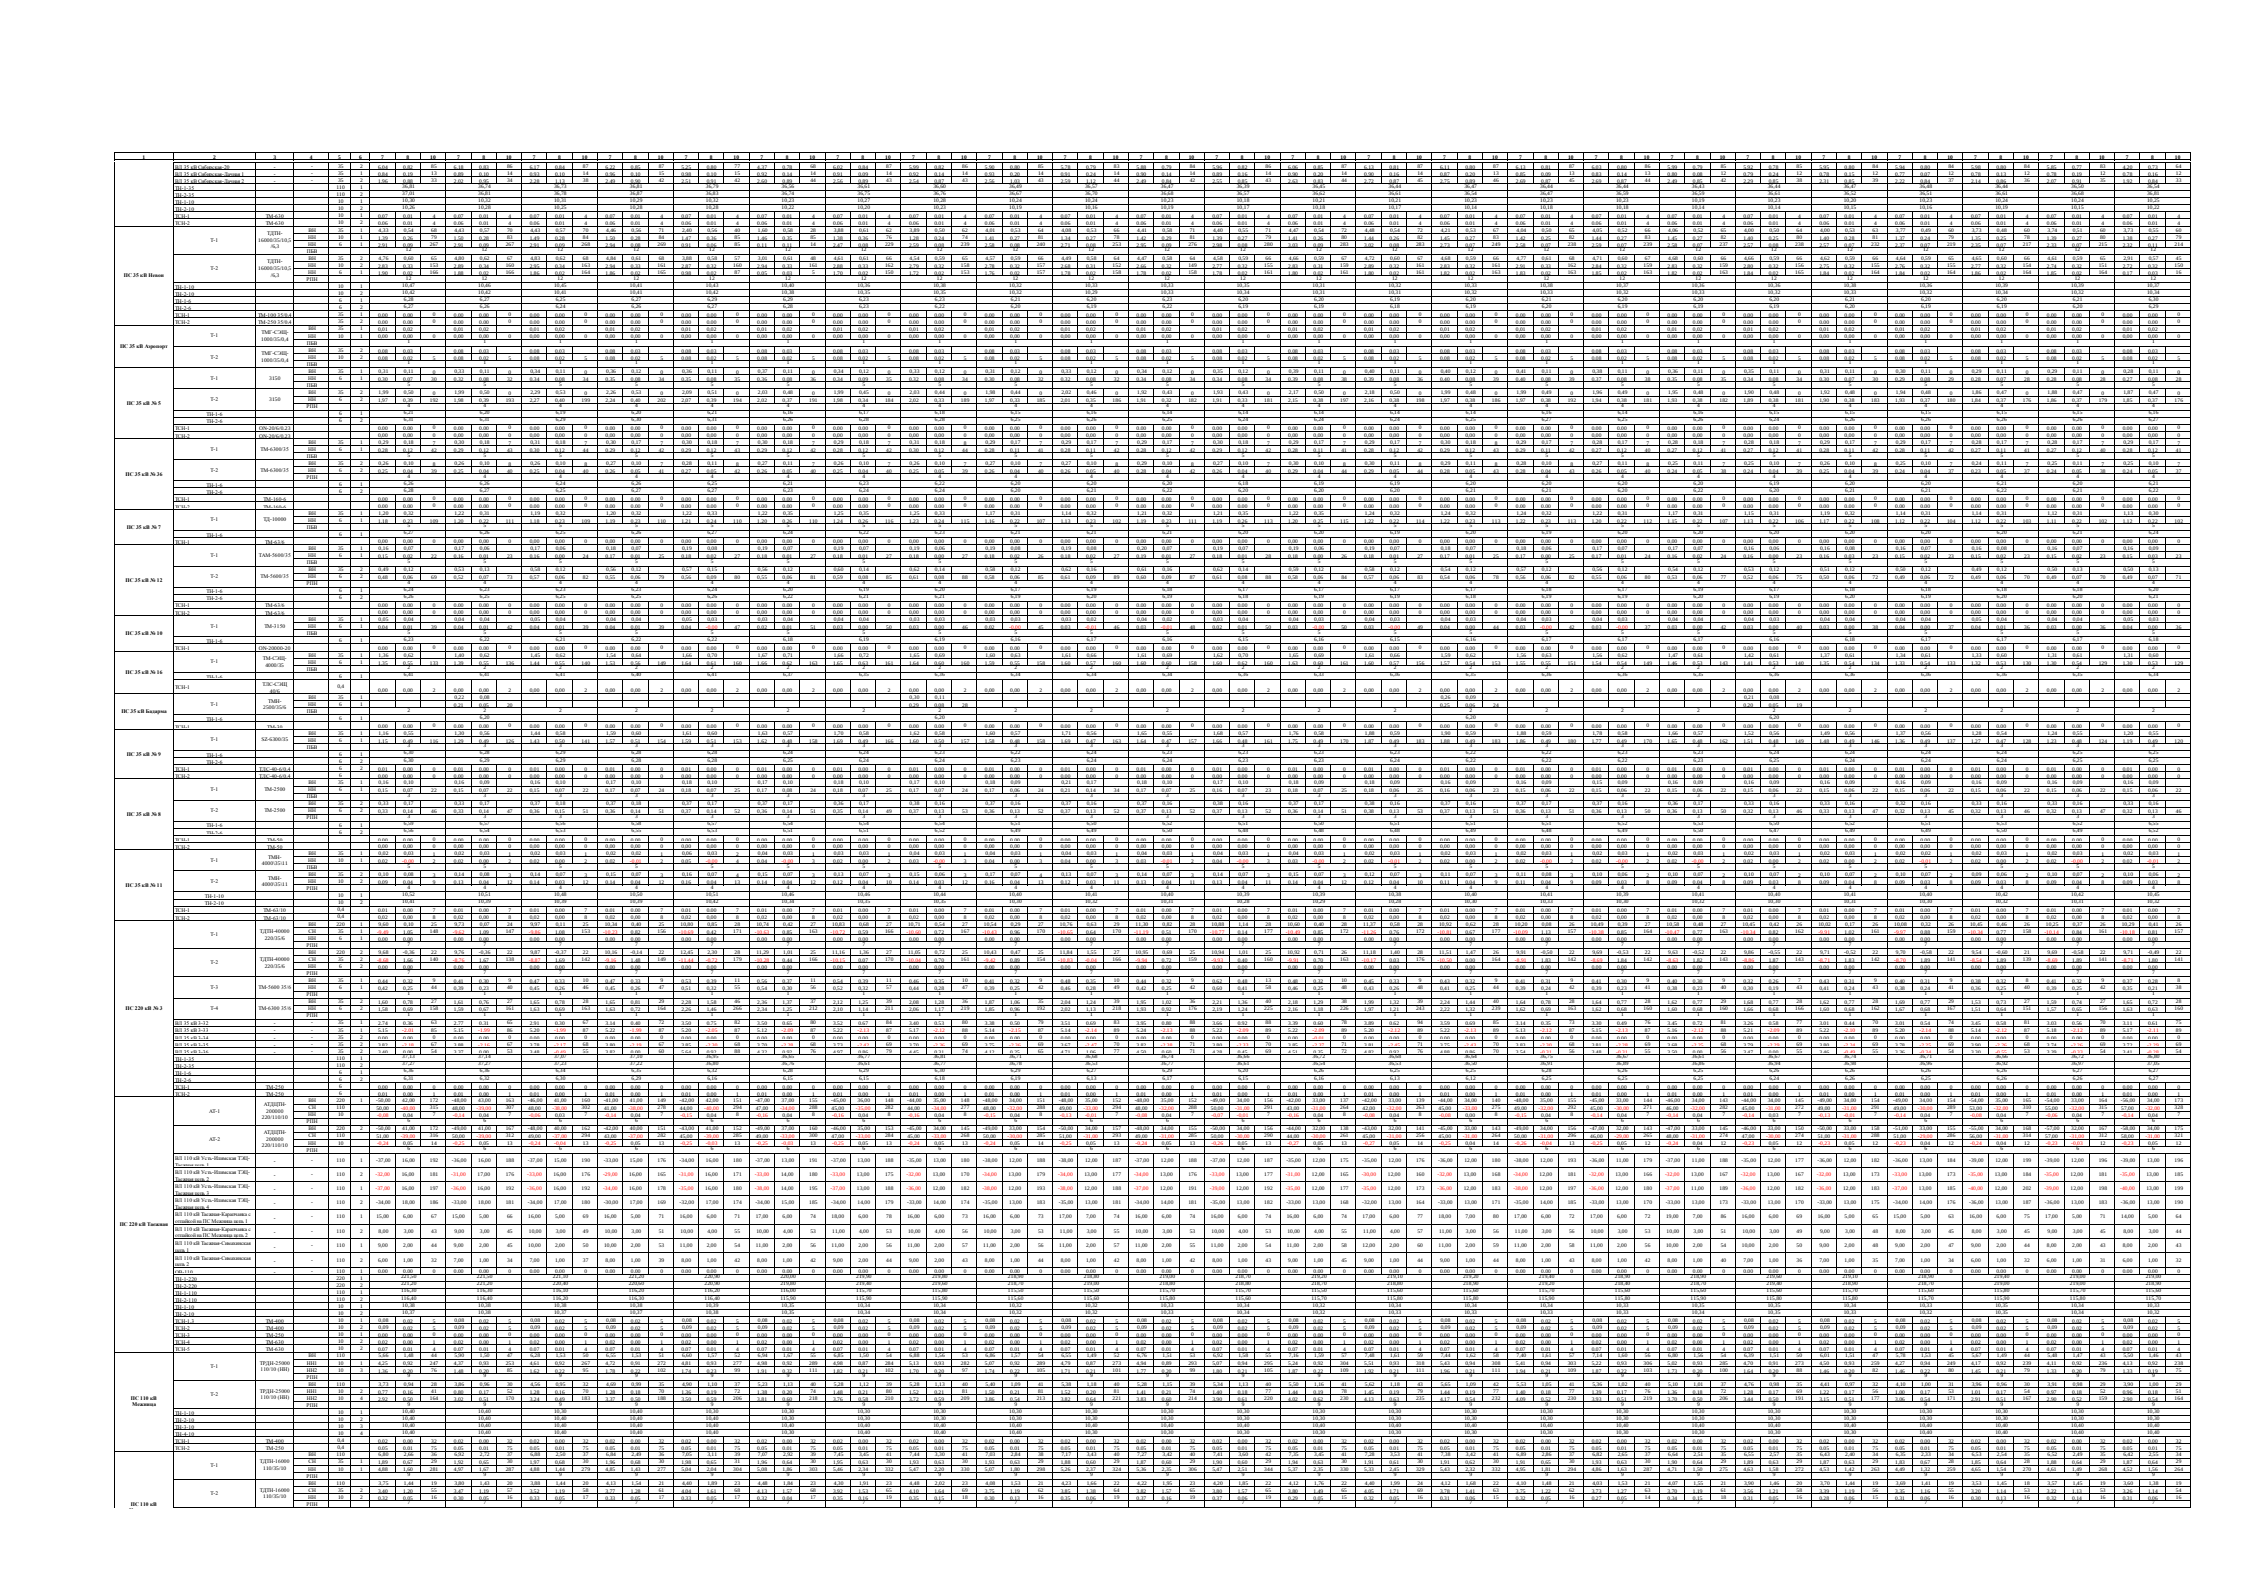

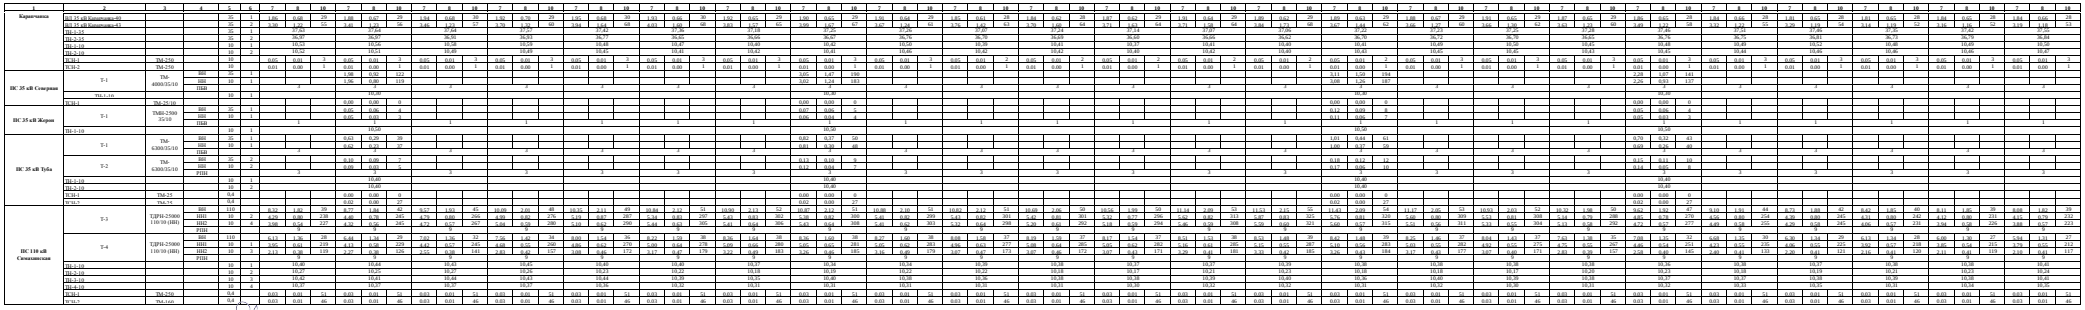

Главный инженер
(должность)

Начальник ОПС
(должность)

Мартынов П. Г.
Ф.И.О.

Брянов М. А.
Ф.И.О.